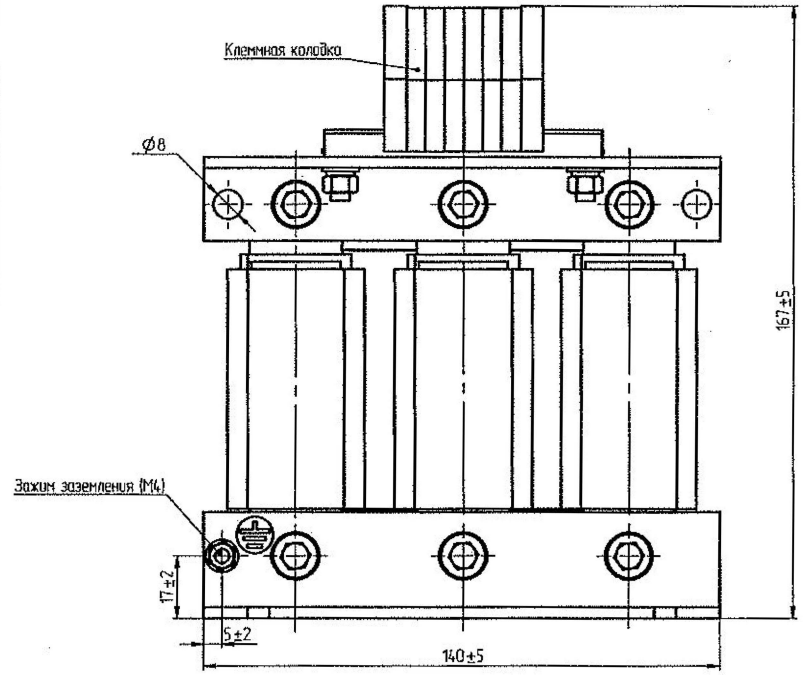

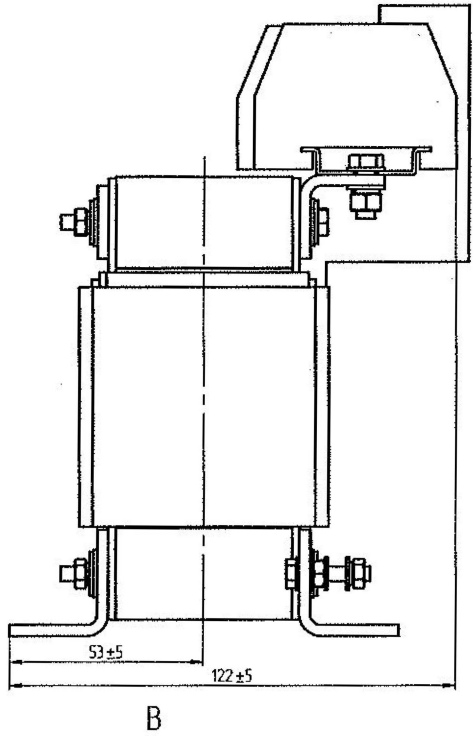



Сечение провода для подключения к клеммной колодке – 10 мм^2. Длина снятия изоляции 10 мм.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Дроссель PD-0TL-0,48-34 Габаритный чертеж	Лит.	Масса 5,6	Масштаб 11
Разраб.						Лист 1	Листов 1	
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата